

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 173/TB-ĐH-SP4
Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2021

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐẮK NÔNG

CÔNG VĂN
ĐẾN

Số: 8251
Ngày: 12/7/2021

Kính gửi:

UBND tỉnh Đăk Lăk
Cục Quản lý tài nguyên nước
Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.07	205.77	205.71	205.65	205.68	205.80	205.73	205.71	205.73	205.76	205.78	205.82
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	133	0.00	0.00	0.00	122.60	0.00	0.00	131.26	172.18	189.88	89.88	189.88
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	122.03	128.80	0.00	0.00	117.84	0.00	0.00	128.80	134.46	173.49	73.49	173.49
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	122.03	128.80	27.00	27.00	117.84	27.00	27.00	128.80	134.46	173.49	73.49	173.49
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương Đăk Lăk; Sở NN & PTNT Đăk Lăk;
- Sở Công Thương Đăk Nông; Sở NN & PTNT Đăk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đăk Lăk;
- Sở TNMT tỉnh Đăk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC - P. TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4
CỘNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
SRÊPÔK 4
H. BUỒN ĐƠN - T. ĐĂK LĂK
Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

Số: 174/TB-ĐH-SP4

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.02	206.34	206.66	206.59	206.53	206.47	206.41	206.40	206.51	206.51	206.65	206.55
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	156.43	167.50	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00	131.49	165.74	261.47	263.93	132.21
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.29	111.29	291.33	173.49	173.49
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	111.29	111.29	291.33	173.49	173.49
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương Đăk Lăk; Sở NN & PTNT Đăk Lăk;
- Sở Công Thương Đăk Nông; Sở NN & PTNT Đăk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đăk Lăk;
- Sở TNMT tỉnh Đăk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC - P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

Số: 175/TB-ĐH-SP4
Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số qua trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.62	206.71	206.81	206.76	206.70	206.63	206.60	206.49	206.57	206.62	206.68	206.75
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	146.42	162.22	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	131.14	171.53	195.01	195.01	178.14
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	111.29	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	116.21	116.21	166.03	166.03	150.92
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	111.29	111.29	111.29	27.00	27.00	27.00	27.00	116.21	116.21	166.03	166.03	150.92
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương Đắk Lắk; Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông; Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC - P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 176/TB-ĐH-SP4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNĐBT: 207.00m)	m	206.76	206.83	206.85	206.97	206.91	206.85	206.79	206.81	206.83	206.82	206.73	206.70
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	159.70	150.13	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	158.03	168.95	196.67	328.14	194.91
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	155.78	122.03	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	122.03	155.78	187.89	318.48	187.89
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	155.78	122.03	155.78	27.00	27.00	27.00	27.00	122.03	155.78	187.89	318.48	187.89
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PTNT ĐăkLăk;
- Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PTNT ĐăkNông;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkNông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4

Đã ký



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 177/TB-ĐH-SP4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2021

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.71	206.70	206.69	206.69	206.62	206.56	206.50	206.46	206.52	206.52	206.46	206.51
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	193.16	181.74	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.69	180.75	192.74	260.91	161.43
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	187.89	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	139.47	139.47	192.74	24.14	139.47
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	187.89	187.89	187.89	27.00	27.00	27.00	27.00	139.47	139.47	192.74	24.14	139.47
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương Đăk Lăk; Sở NN & PTNT Đăk Lăk;
- Sở Công Thương Đăk Nông; Sở NN & PTNT Đăk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đăk Lăk;
- Sở TNMT tỉnh Đăk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT NHÀ MÁY SRÊPÔK 4

Đã ký



Trần Văn Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 178/TB-ĐH-SP4

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐăkLăk, 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đại KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.56	206.59	206.61	206.72	206.66	206.59	206.54	206.56	206.52	206.49	206.62	206.61
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	141	141.01	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69	192.95	192.95	136.43	192.95
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	127.84	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	122.03	202.61	202.61	202.61	202.61
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	127.84	127.84	127.84	27.00	27.00	27.00	27.00	122.03	202.61	202.61	202.61	202.61
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:


- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PTNT ĐăkLăk;
- Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PTNT ĐăkNông;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkNông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

CIAM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4

Đã ký



Trần Văn Tân

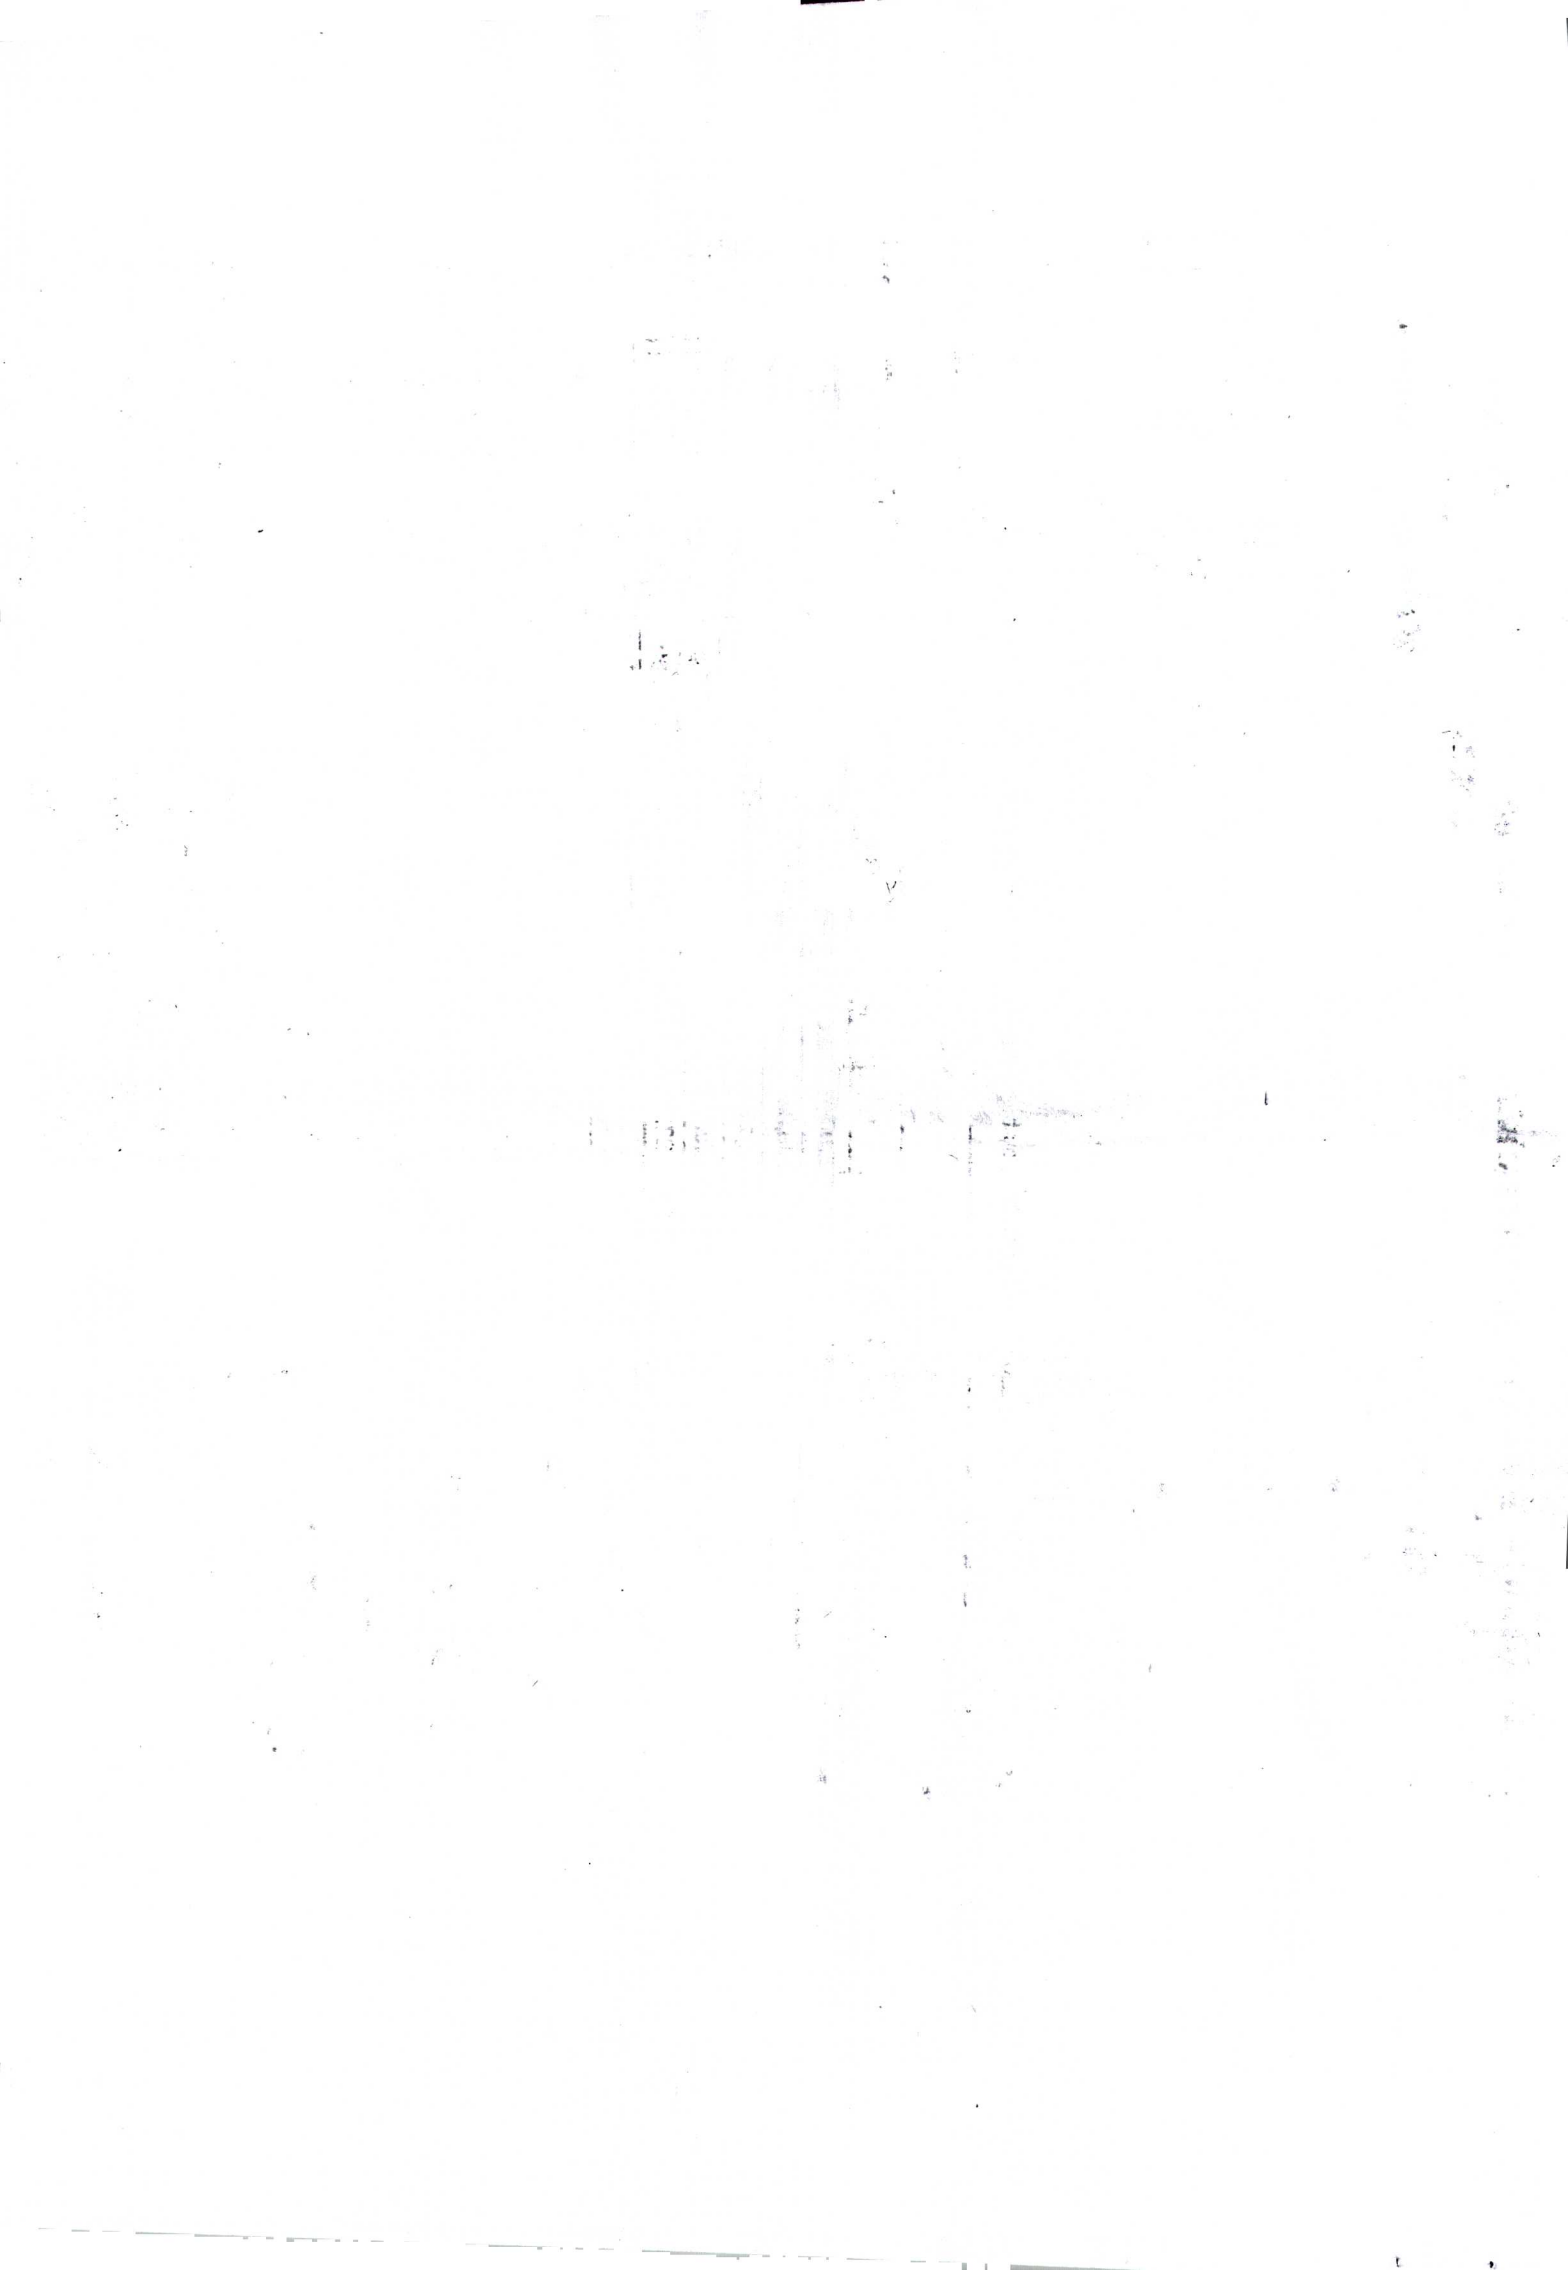

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 179/TB-ĐH-SP4

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mực nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.59	206.57	206.54	206.51	206.45	206.39	206.33	206.29	206.31	206.27	206.28	206.20
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	193	192.95	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69	192.70	193.33	204.74
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	202.61	202.61	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.03	195.33	183.06	188.06
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	202.61	202.61	162.93	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	122.03	195.33	183.06	188.06
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương Đắk Lắk; Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông; Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4

Đã ký



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 181/TB-DH-SP4
Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.24	206.33	206.72	206.96	206.99	206.92	206.89	206.92	206.93	206.97	207.00	207.00
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	374.49	193.16	196.48	192.70	178.04	0.00	0.00	146.64	174.75	150.16	327.65	190.63
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	388.54	187.89	0.00	183.04	134.35	0.00	0.00	134.35	134.35	134.35	324.14	191.51
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	388.54	187.89	27.00	183.04	161.35	27.00	27.00	134.35	134.35	134.35	324.14	191.51
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

Nơi nhận:


- Như trên;
- Ban.GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương Đắk Lắk; Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông; Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4

Đã ký



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132/TB-ĐH-SP4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 07 năm 2021

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	207.00	207.00	207.01	206.96	206.90	206.84	206.78	206.72	206.81	206.79	206.81	206.84
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	130.78	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.78	170.71	178.11	176.85
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	129.02	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.78	177.23	155.78
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	129.02	129.02	129.02	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	155.78	177.23	155.78
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PTNT ĐăkLăk;
- Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PTNT ĐăkNông;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkNông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỜNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 183/TB-ĐH-SP4
Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDĐT: 207.00m)	m	206.89	206.92	206.95	206.93	206.87	206.81	206.74	206.68	206.63	206.67	206.68	206.70
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	133.44	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.72	168.49	92.85	192.85
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	122.03	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.92	150.92	83.19	183.19
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	122.03	122.03	122.03	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	150.92	150.92	183.19	183.19
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PTNT ĐăkLăk;
- Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PTNT ĐăkNông;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkNông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 184/TB-ĐH-SP4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 07 năm 2021

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.72	206.74	206.77	206.73	206.67	206.61	206.55	206.48	206.48	206.55	206.48	206.40
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	133.44	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.76	375.13	331.27	383.55
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	122.03	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.29	343.51	436.65	384.43
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	122.03	122.03	122.03	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	145.29	343.51	436.65	384.43
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chính

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PTNT ĐăkLăk;
- Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PTNT ĐăkNông;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkNông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

F. TRƯỞNG BCH

PCTT-NMĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

Số: 185/TB-ĐH-SP4

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đắk Lắk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.45	206.43	206.44	206.56	206.50	206.43	206.37	206.31	206.31	206.38	206.46	206.75
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	153.52	130.69	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.33	169.33	311.87	382.87
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	139.47	139.47	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.47	139.47	325.86	160.69
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	139.47	139.47	127.84	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	139.47	139.47	325.86	160.69
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương Đắk Lắk; Sở NN & PTNT Đắk Lắk;
- Sở Công Thương Đắk Nông; Sở NN & PTNT Đắk Nông;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk;
- Sở TNMT tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P. TRƯỜNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 186/TB-ĐH-SP4
Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNĐBT: 207.00m)	m	206.87	206.91	206.92	206.85	206.79	206.73	206.67	206.61	206.62	206.65	206.69	206.73
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	131.85	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.14	131.14	132.89	132.89
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	108.14	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.21	116.21	116.21	116.21
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	108.14	116.21	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	116.21	116.21	116.21	116.21
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Phạm Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PTNT ĐăkLăk;
- Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PTNT ĐăkNông;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkNông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.



GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG BCH

PCTT-NMĐT SRÊPÔK 4

Trần Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 187/TB-DH-SP4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 07 năm 2021

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.76	206.80	206.77	206.70	206.64	206.58	206.52	206.46	206.54	206.58	206.63	206.68
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.03	171.12	171.12	171.12
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.92	150.92	150.92	150.92
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	116.21	116.21	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	150.92	150.92	150.92	150.92
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm.	0.0											

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PTNT ĐăkLăk;
- Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PTNT ĐăkNông;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkNông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

Số: 188/TB-ĐH-SP4

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.71	206.73	206.75	206.70	206.64	206.58	206.52	206.47	206.50	206.53	206.56	206.59
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	131.69	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.95	168.95	168.95	168.95
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	122.03	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.78	155.78	155.78	155.78
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	122.03	122.03	122.03	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	155.78	155.78	155.78	155.78
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.0											

Trưởng ca vận hành: Lê Tấn Điền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PTNT ĐăkLăk;
- Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PTNT ĐăkNông;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkNông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC
P.TRƯỞNG BCH
PCTT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

Số: 189/TB-DH-SP4
Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNDBT: 207.00m)	m	206.60	206.65	206.68	206.69	206.71	206.68	206.61	206.55	206.50	206.57	206.63	206.66
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	168.95	168.95	168.95	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	169.45	138.38	138.62
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	155.78	155.78	155.78	160.69	160.69	0.00	27.00	27.00	27.00	122.03	127.84	123.69
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	155.78	155.78	155.78	160.69	160.69	27.00	27.00	27.00	27.00	122.03	127.84	123.69
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	0.3											

Trưởng ca vận hành: Đinh Hoàng Chinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PNT ĐăkLăk;
- Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PNT ĐăkNông;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkNông;
- Lưu: BCH PCTT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

PCTT-NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊPÔK 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 190/TB-ĐH-SP4

Đăklăk, 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2021

Thông số quan trắc thủy văn trong mùa cạn
Hồ thủy điện Srêpôk 4

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đăk Lăk
- Cục Quản lý tài nguyên nước
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên
- Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 thông báo kết quả quan trắc, dự báo thông số hồ thủy điện Srêpôk 4 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Thông số quan trắc trong ngày hôm trước											
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
- Mức nước hồ (MNLBT: 207.00m)	m	206.69	206.74	206.77	206.79	206.79	206.73	206.67	206.61	206.59	206.63	206.66	206.69
- Lưu lượng đến hồ	m ³ /s	154	136.80	131.53	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	170.71	170.71	170.71	170.71
- Lưu lượng xả qua tràn	m ³ /s	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Lưu lượng chạy máy	m ³ /s	139.68	118.36	118.36	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	155.78	155.78	155.78	155.78
- Tổng lưu lượng xả về hạ du	m ³ /s	139.68	118.36	118.36	122.03	27.00	27.00	27.00	27.00	155.78	155.78	155.78	155.78
- Lượng mưa ngày tại hồ	mm	63.3											

Trưởng ca vận hành: Nguyễn Văn Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Sở Công Thương ĐăkLăk; Sở NN & PTNT ĐăkLăk;
- Sở Công Thương ĐăkNông; Sở NN & PTNT ĐăkNông;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkLăk;
- Sở TNMT tỉnh ĐăkNông;
- Lưu: BCH PCT, VT.

GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BCH

BCH PCT NMTĐ SRÊPÔK 4



Trần Văn Tân